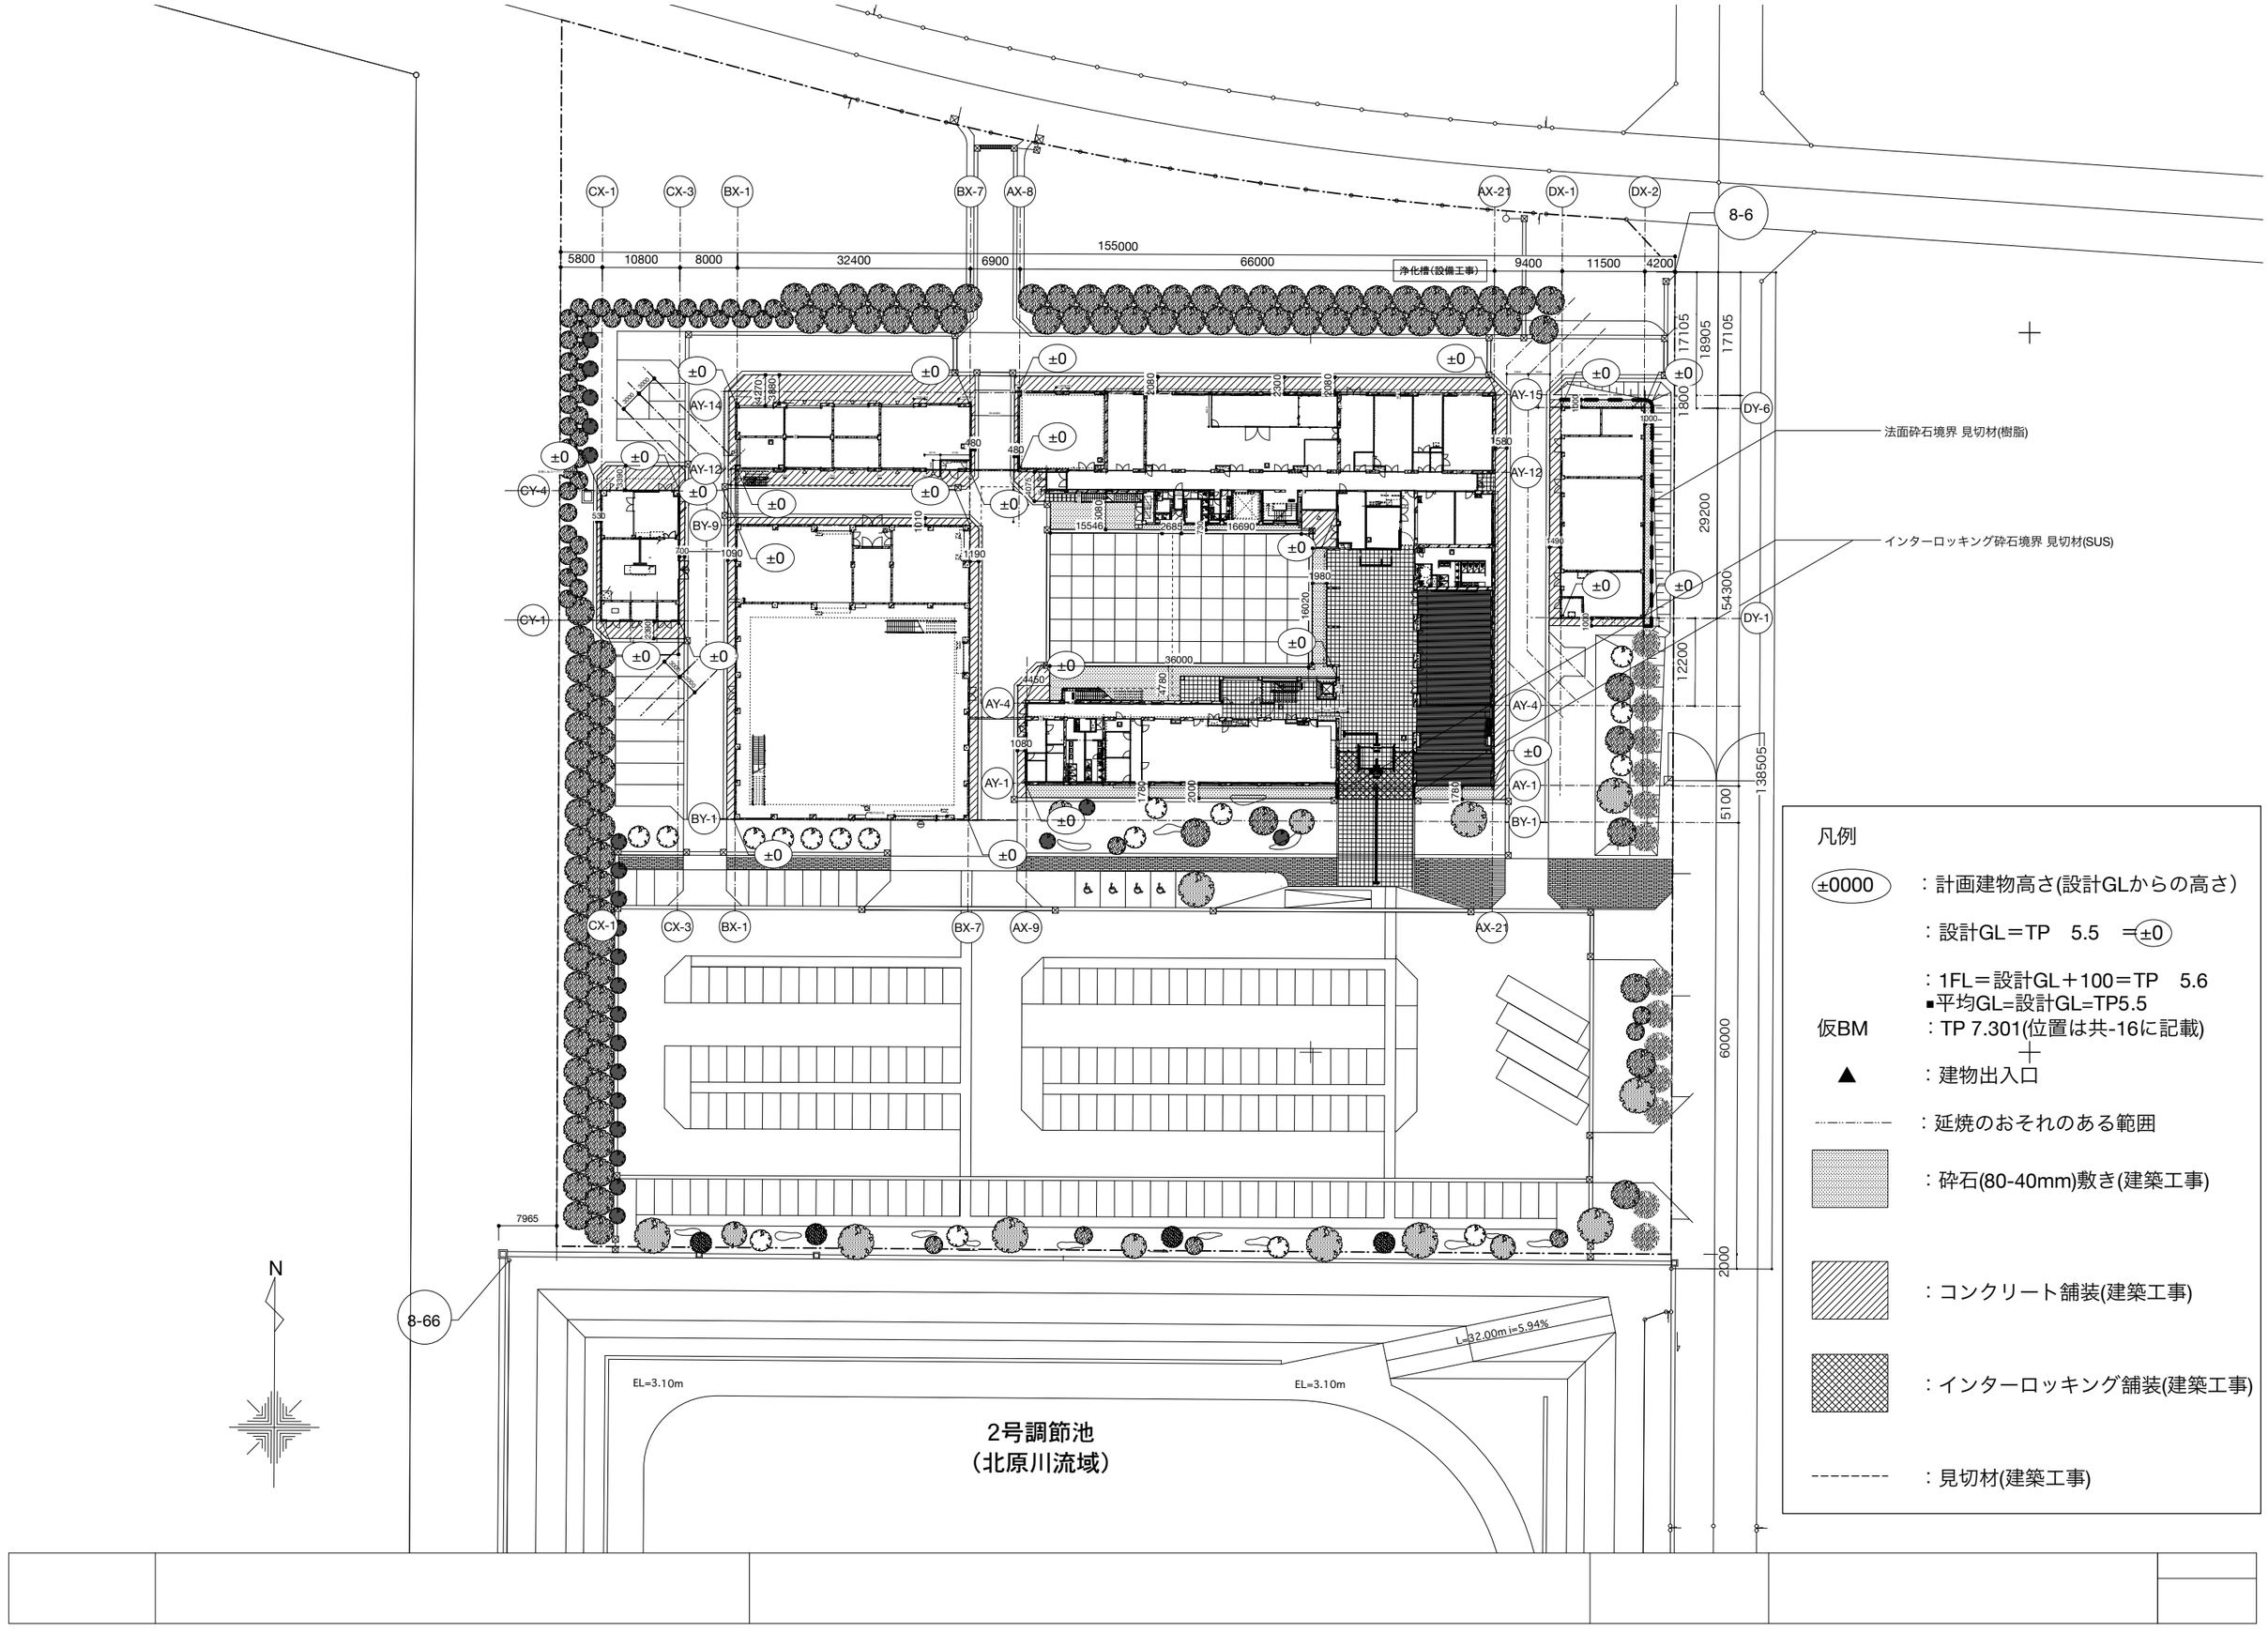

凡例

±0000	：計画建物高さ(設計GLからの高さ)
	：設計GL＝TP　5.5　＝±0
	：1FL＝設計GL＋100＝TP　5.6 ▪平均GL=設計GL=TP5.5
仮BM	：TP 7.301(位置は共-16に記載)
▲	：建物出入口
---·---	：延焼のおそれのある範囲
	：砕石(80-40mm)敷き(建築工事)
	：コンクリート舗装(建築工事)
	：インターロッキング舗装(建築工事)
--------	：見切材(建築工事)

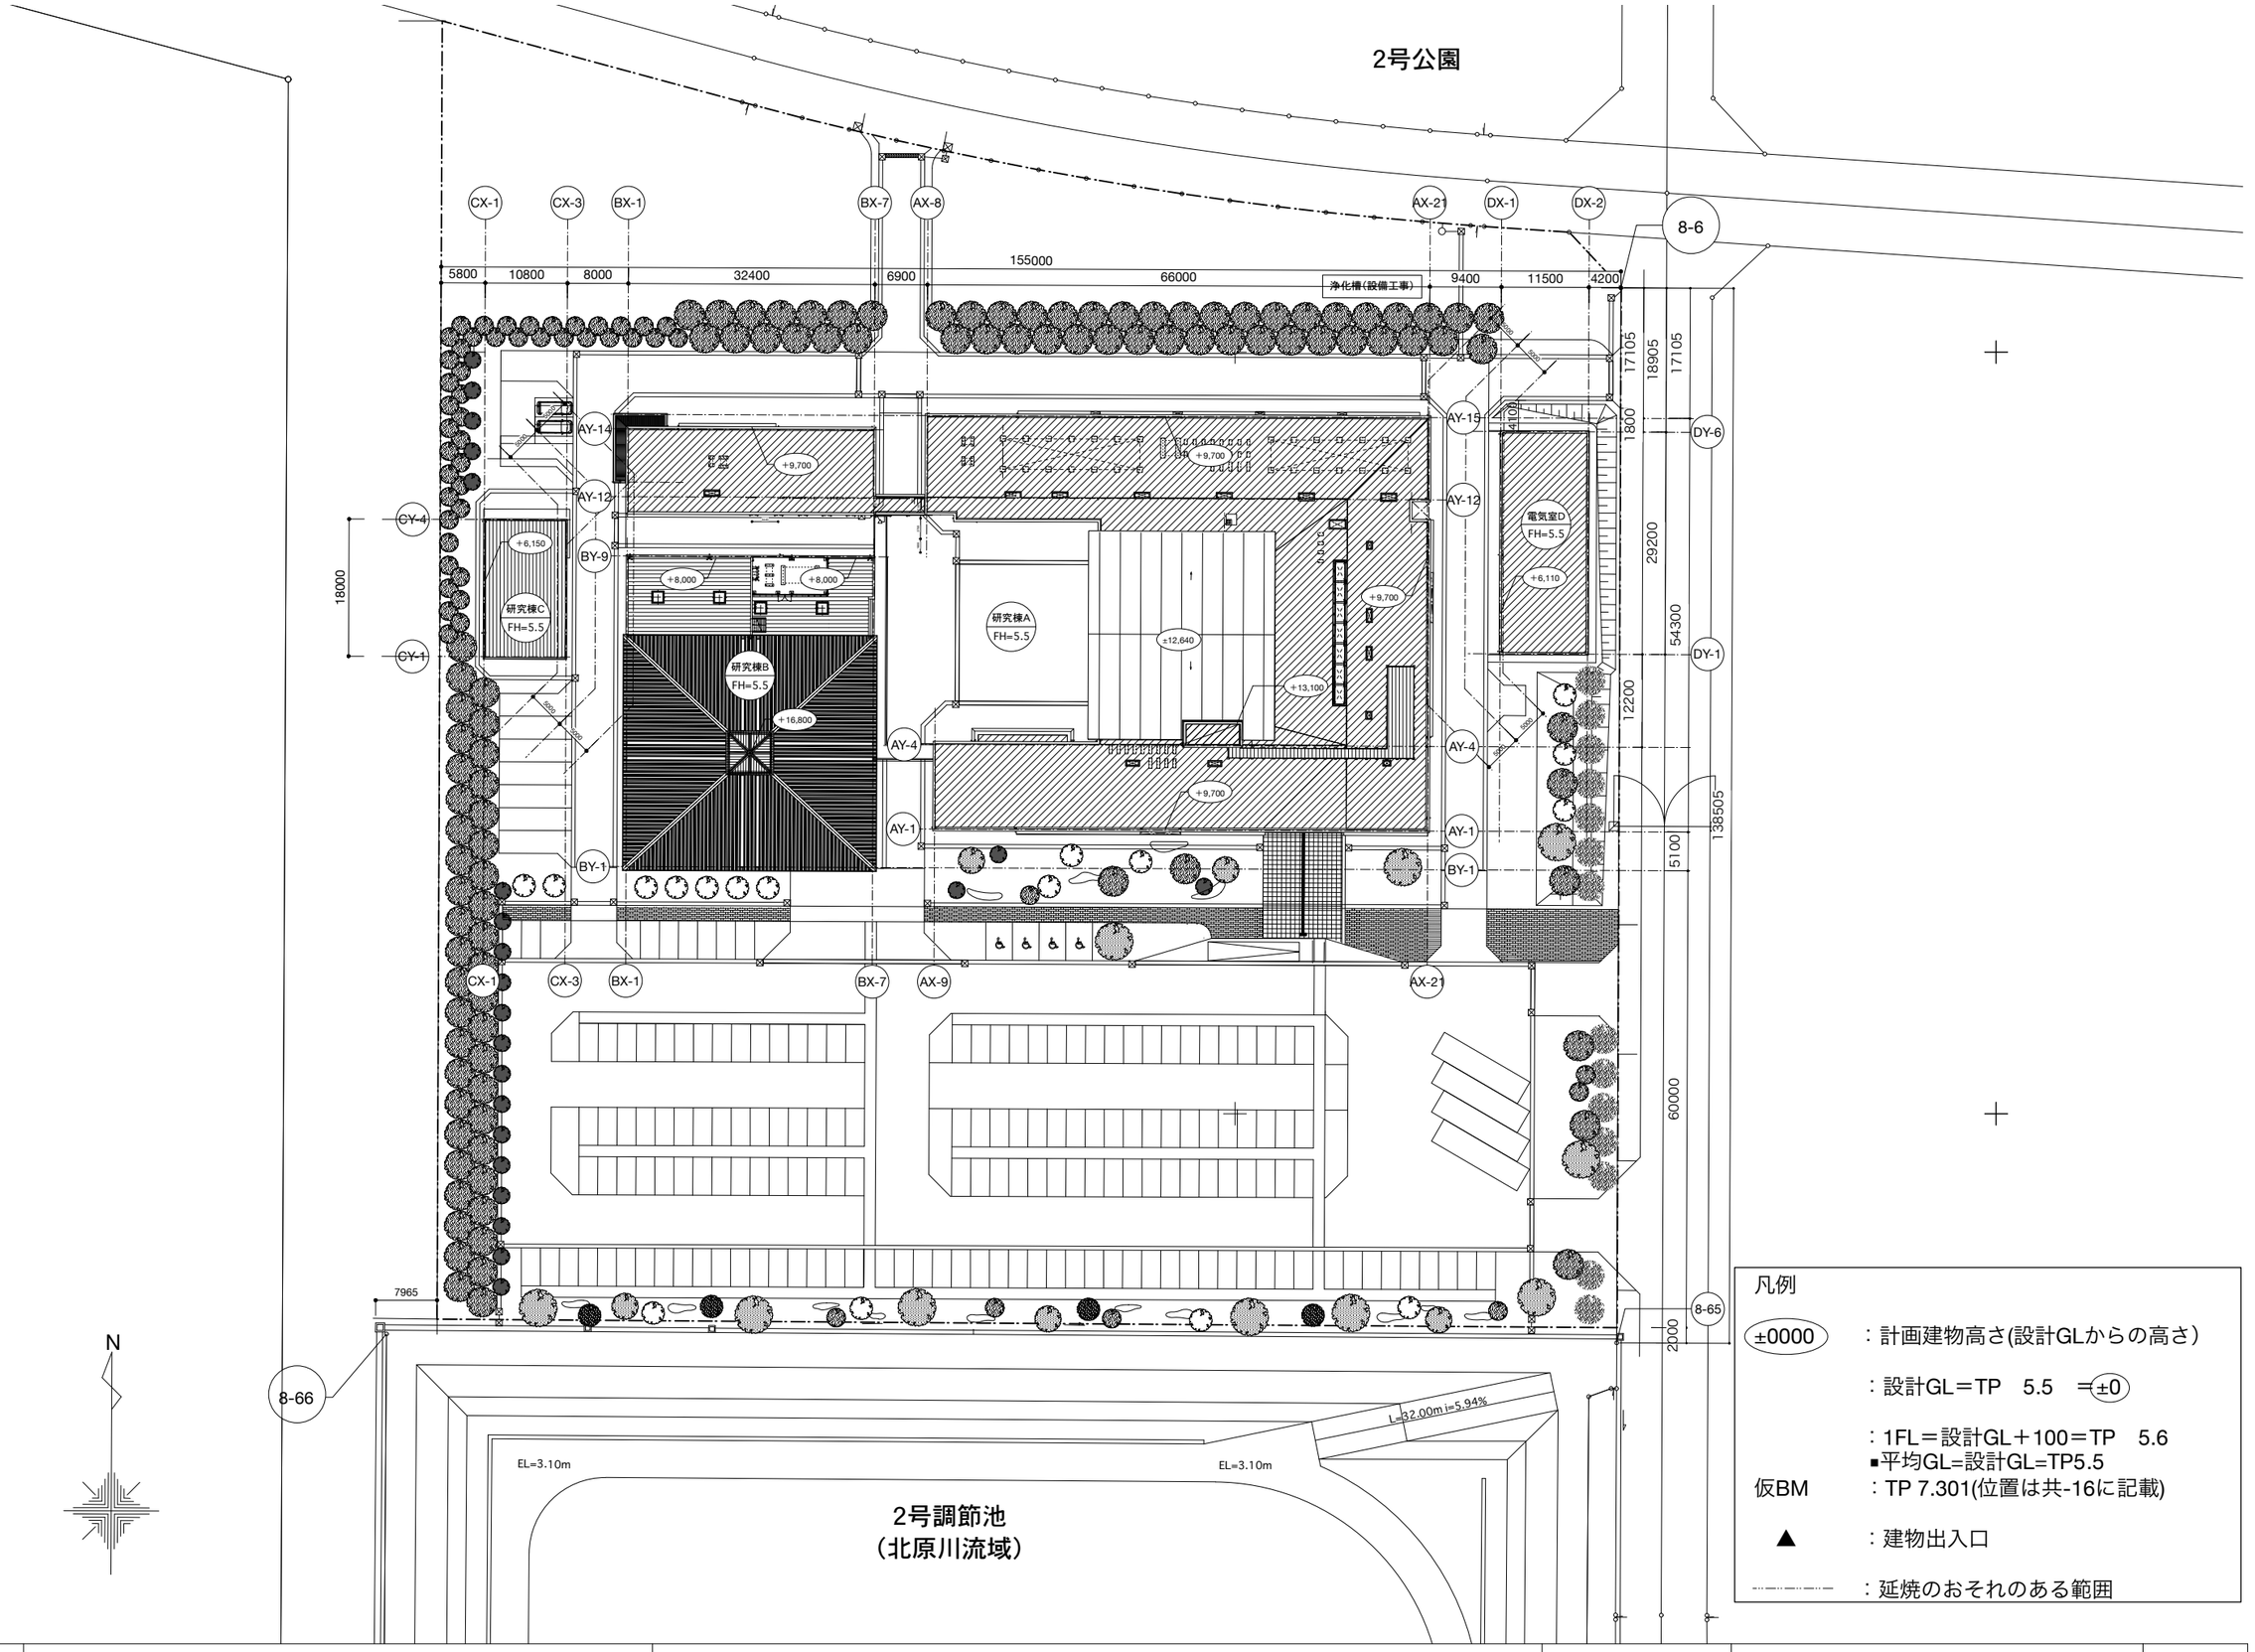
2号公園
CX-1
CX-3
BX-1
BX-7
AX-8
AX-21
DX-1
DX-2
8-6
5800
10800
8000
32400
6900
155000
66000
浄化槽(設備工事)
9400
11500
4200
17105
18905
17105
AY-14
AY-12
AY-4
AY-1
BY-9
BY-1
AY-15
DY-6
DY-1
CY-4
CY-1
18000
研究棟C
FH=5.5
研究棟B
FH=5.5
研究棟A
FH=5.5
電気室D
FH=5.5
+6,150
+8,000
+16,800
±12,640
+13,100
+9,700
+6,110
1800
29200
54300
12200
5100
138505
60000
2000
8-65
8-66
7965
N
L=32.00m i=5.94%
EL=3.10m
EL=3.10m
2号調節池
(北原川流域)
凡例
±0000 ：計画建物高さ(設計GLからの高さ)
：設計GL＝TP 5.5 ＝±0
：1FL＝設計GL＋100＝TP 5.6
■平均GL=設計GL=TP5.5
仮BM ：TP 7.301(位置は共-16に記載)
▲ ：建物出入口
：延焼のおそれのある範囲